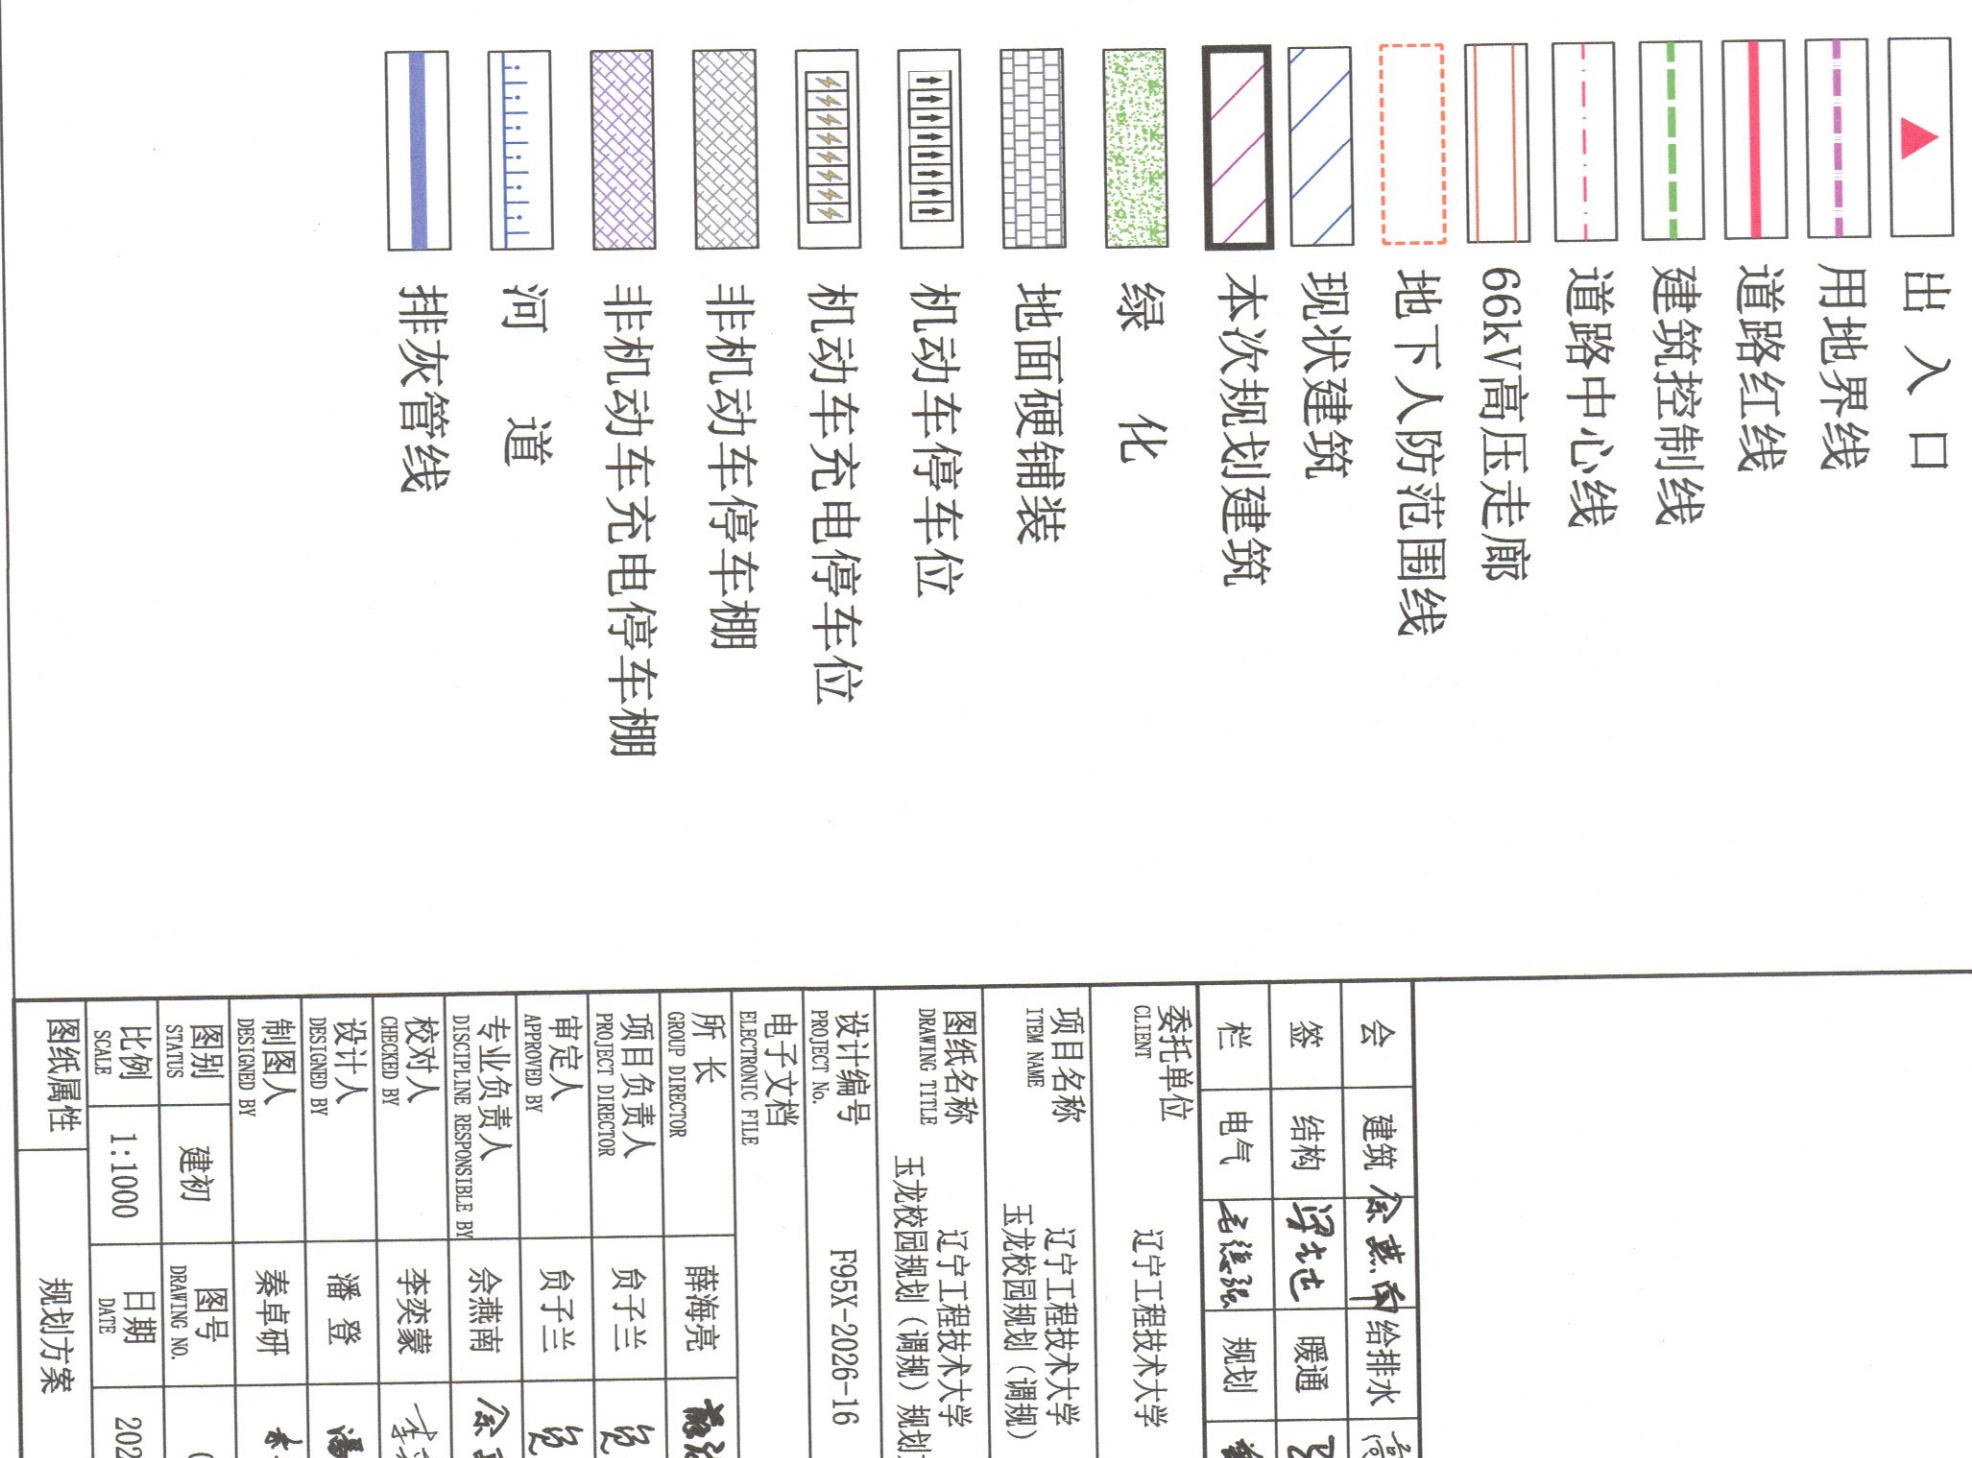


[illegible]

注: 1. 依据《城市工程管线综合规划规范》(GBJ33-2016) § 5.0.10, 66kV 高压架空线路宽度为 10~20 米, 本次设计宽度取值为 20 米。
(广电总局广电中心) 规划区 15 米为宽。
2. 本规划所定中心线, 遵照《城市、镇和村庄工程管线规划规范》, 而地界规划依据《工程科技大学土木建筑与市政规划》。
3. 规划三阶段建设内容, 100 米地下人防工程规划为规划后建设, 随着建设内容进一步确定, 对规划图例进行具体落实。

辽宁省工程勘察设计院 单位出图专用章

注册执业人	王立军	注册等级	乙级
证书编号	11000000000000000000	资质等级	乙级
业务范围	城乡规划编制	编制	P36X
有效期	至2027年12月31日	制发	

辽宁省自然资源厅



沈阳市金罗盘建筑设计有限公司

Shenyang Jin Sheng Architectural Design Co., Ltd.

注册地址: 沈阳市沈河区大西路100号
 设计室: 沈阳市沈河区大西路100号
 设计部: 沈阳市沈河区大西路100号
 设计部: 沈阳市沈河区大西路100号

设计专用章

SHENYANG JIN SHENG ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.